

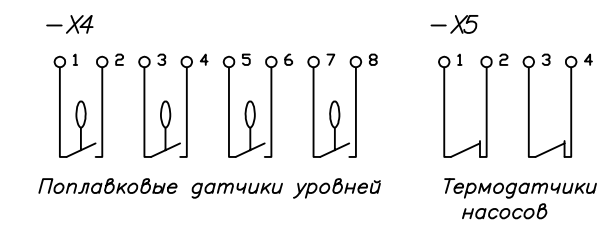


Ввод питания 3х380В

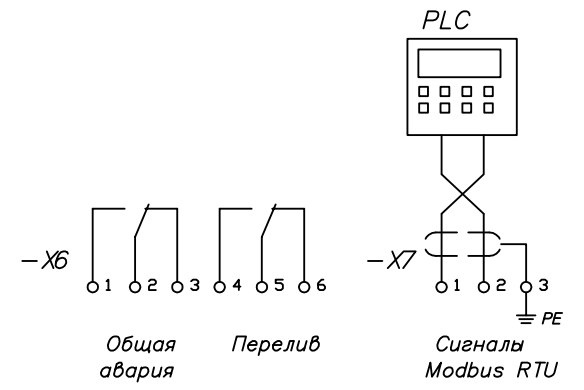

			Дата	Шкаф управления двумя канализационными насосами (пловный пуск с помощью УПП)	
			Разраб.		
			Провер.		
Изменение	Дата	Имя	Происх.	Замена	Заменено

Схема электрическая

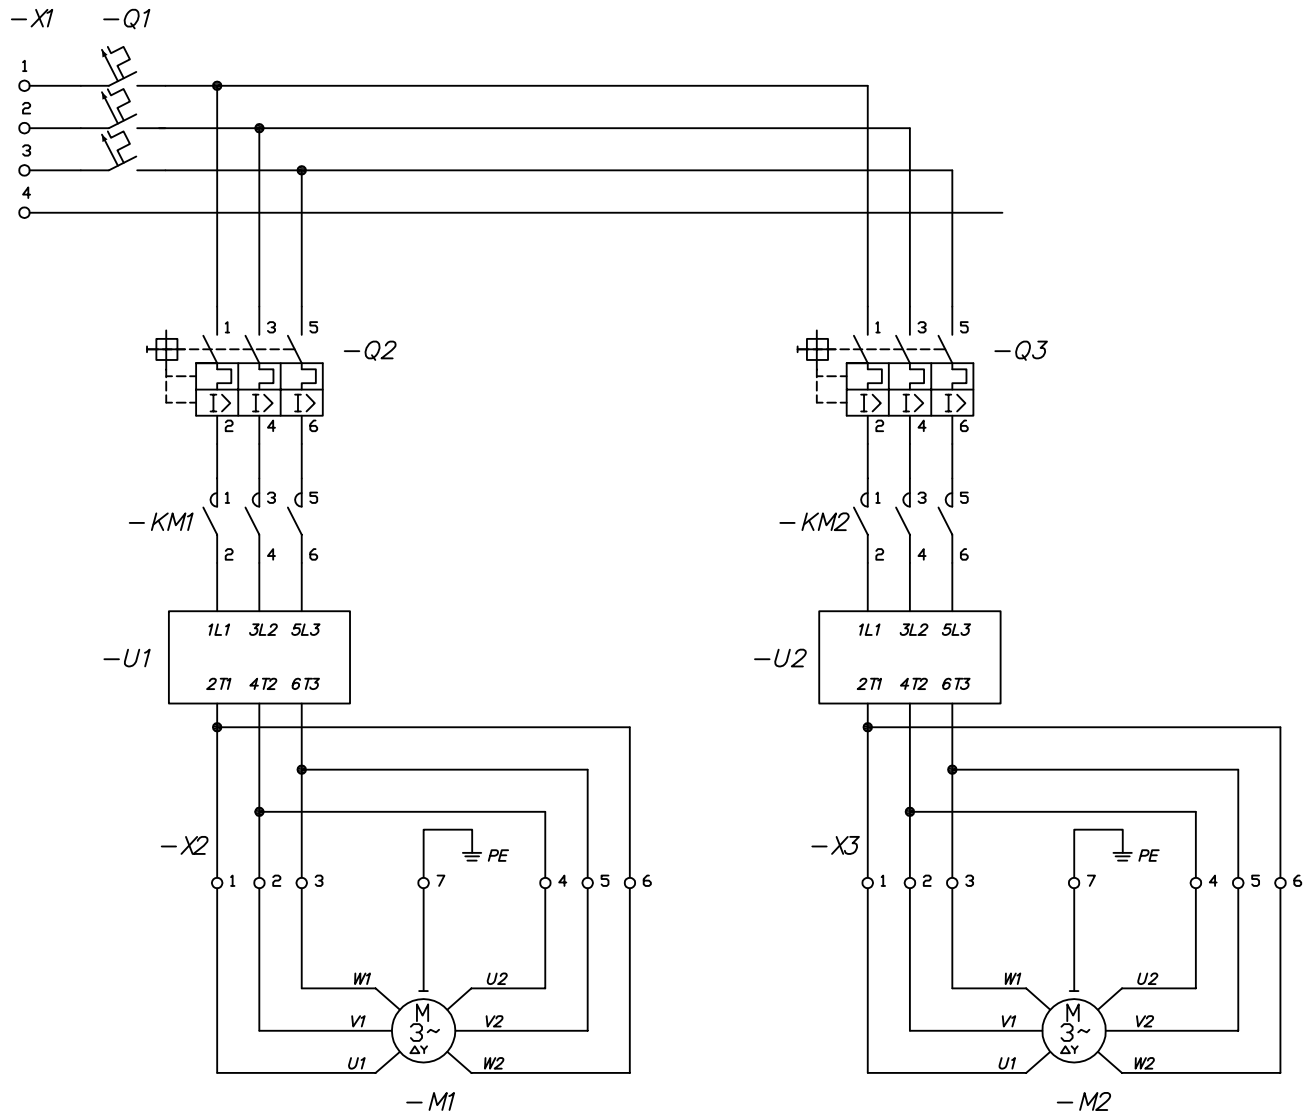

--	--	--	--